


UPOZORNENIE

Pri prístorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005. Pred zahájením zemných prác je nutné, previesť vytyčenie všetkých inžinierskych vedení. Zemné práce vykonať podľa STN 73 6005.





| NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALKENOSTI PRI SÚBEHU POZEMN. VEDENÍ |                       |               |                       |                   |                 |           |      |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| DRUH VEDENIA  | STILOVÝ KABEL DO 1 kV | KABEL DO 35kV | PLYNOVOD DO 0,005 MPa | VODVODNÉ POTRUBIE | TEPELNÉ VEDENIE |           |      |
| STILOVÝ KABEL DO 1 kV                                     | 0,05                  | 0,20          | 0,30/0,10             | 0,40              | 0,60            | 0,40/0,20 | 0,30 |

| NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALKENOSTI PRI KRÍŽENÍ POZEMNÝCH VEDENÍ |                       |               |                       |                   |                 |      |      |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------|------|
| DRUH VEDENIA   | STILOVÝ KABEL DO 1 kV | KABEL DO 35kV | PLYNOVOD DO 0,005 MPa | VODVODNÉ POTRUBIE | TEPELNÉ VEDENIE |      |      |
| STILOVÝ KABEL DO 1 kV  | 0,05                  | 0,20          | 0,30/0,10             | 0,10              | 0,10            | 0,40 | 0,30 |

LEGENDA:

- ER Existujúci rozvádzač s meničom 750V/24V DC
- AU Navrh. predajný automat
- S Navrh. svetelný baner
- Navrhovaná prípojka pre automat
- Navrhované pripojka pre osvetlenie zástavky
- Existujúci stĺp verejného osvetlenia
- Existujúci stĺp verejného osvetlenia
- ZT2 Zemná tyč, FeZn, 2m
- S-K BD Križová svorka pre 2 vodiče
- S-K SD Križová svorka, kruhový a páskový
- SV-P Svorka pre pripojenie vodičov ku kov. konšt.
- Uzemňovač - FeZn 30x4
- \_\_\_\_\_ Kruhový vodič 10/13 FeZn/PVC

Detail uzemnenia zástavky M 1:50

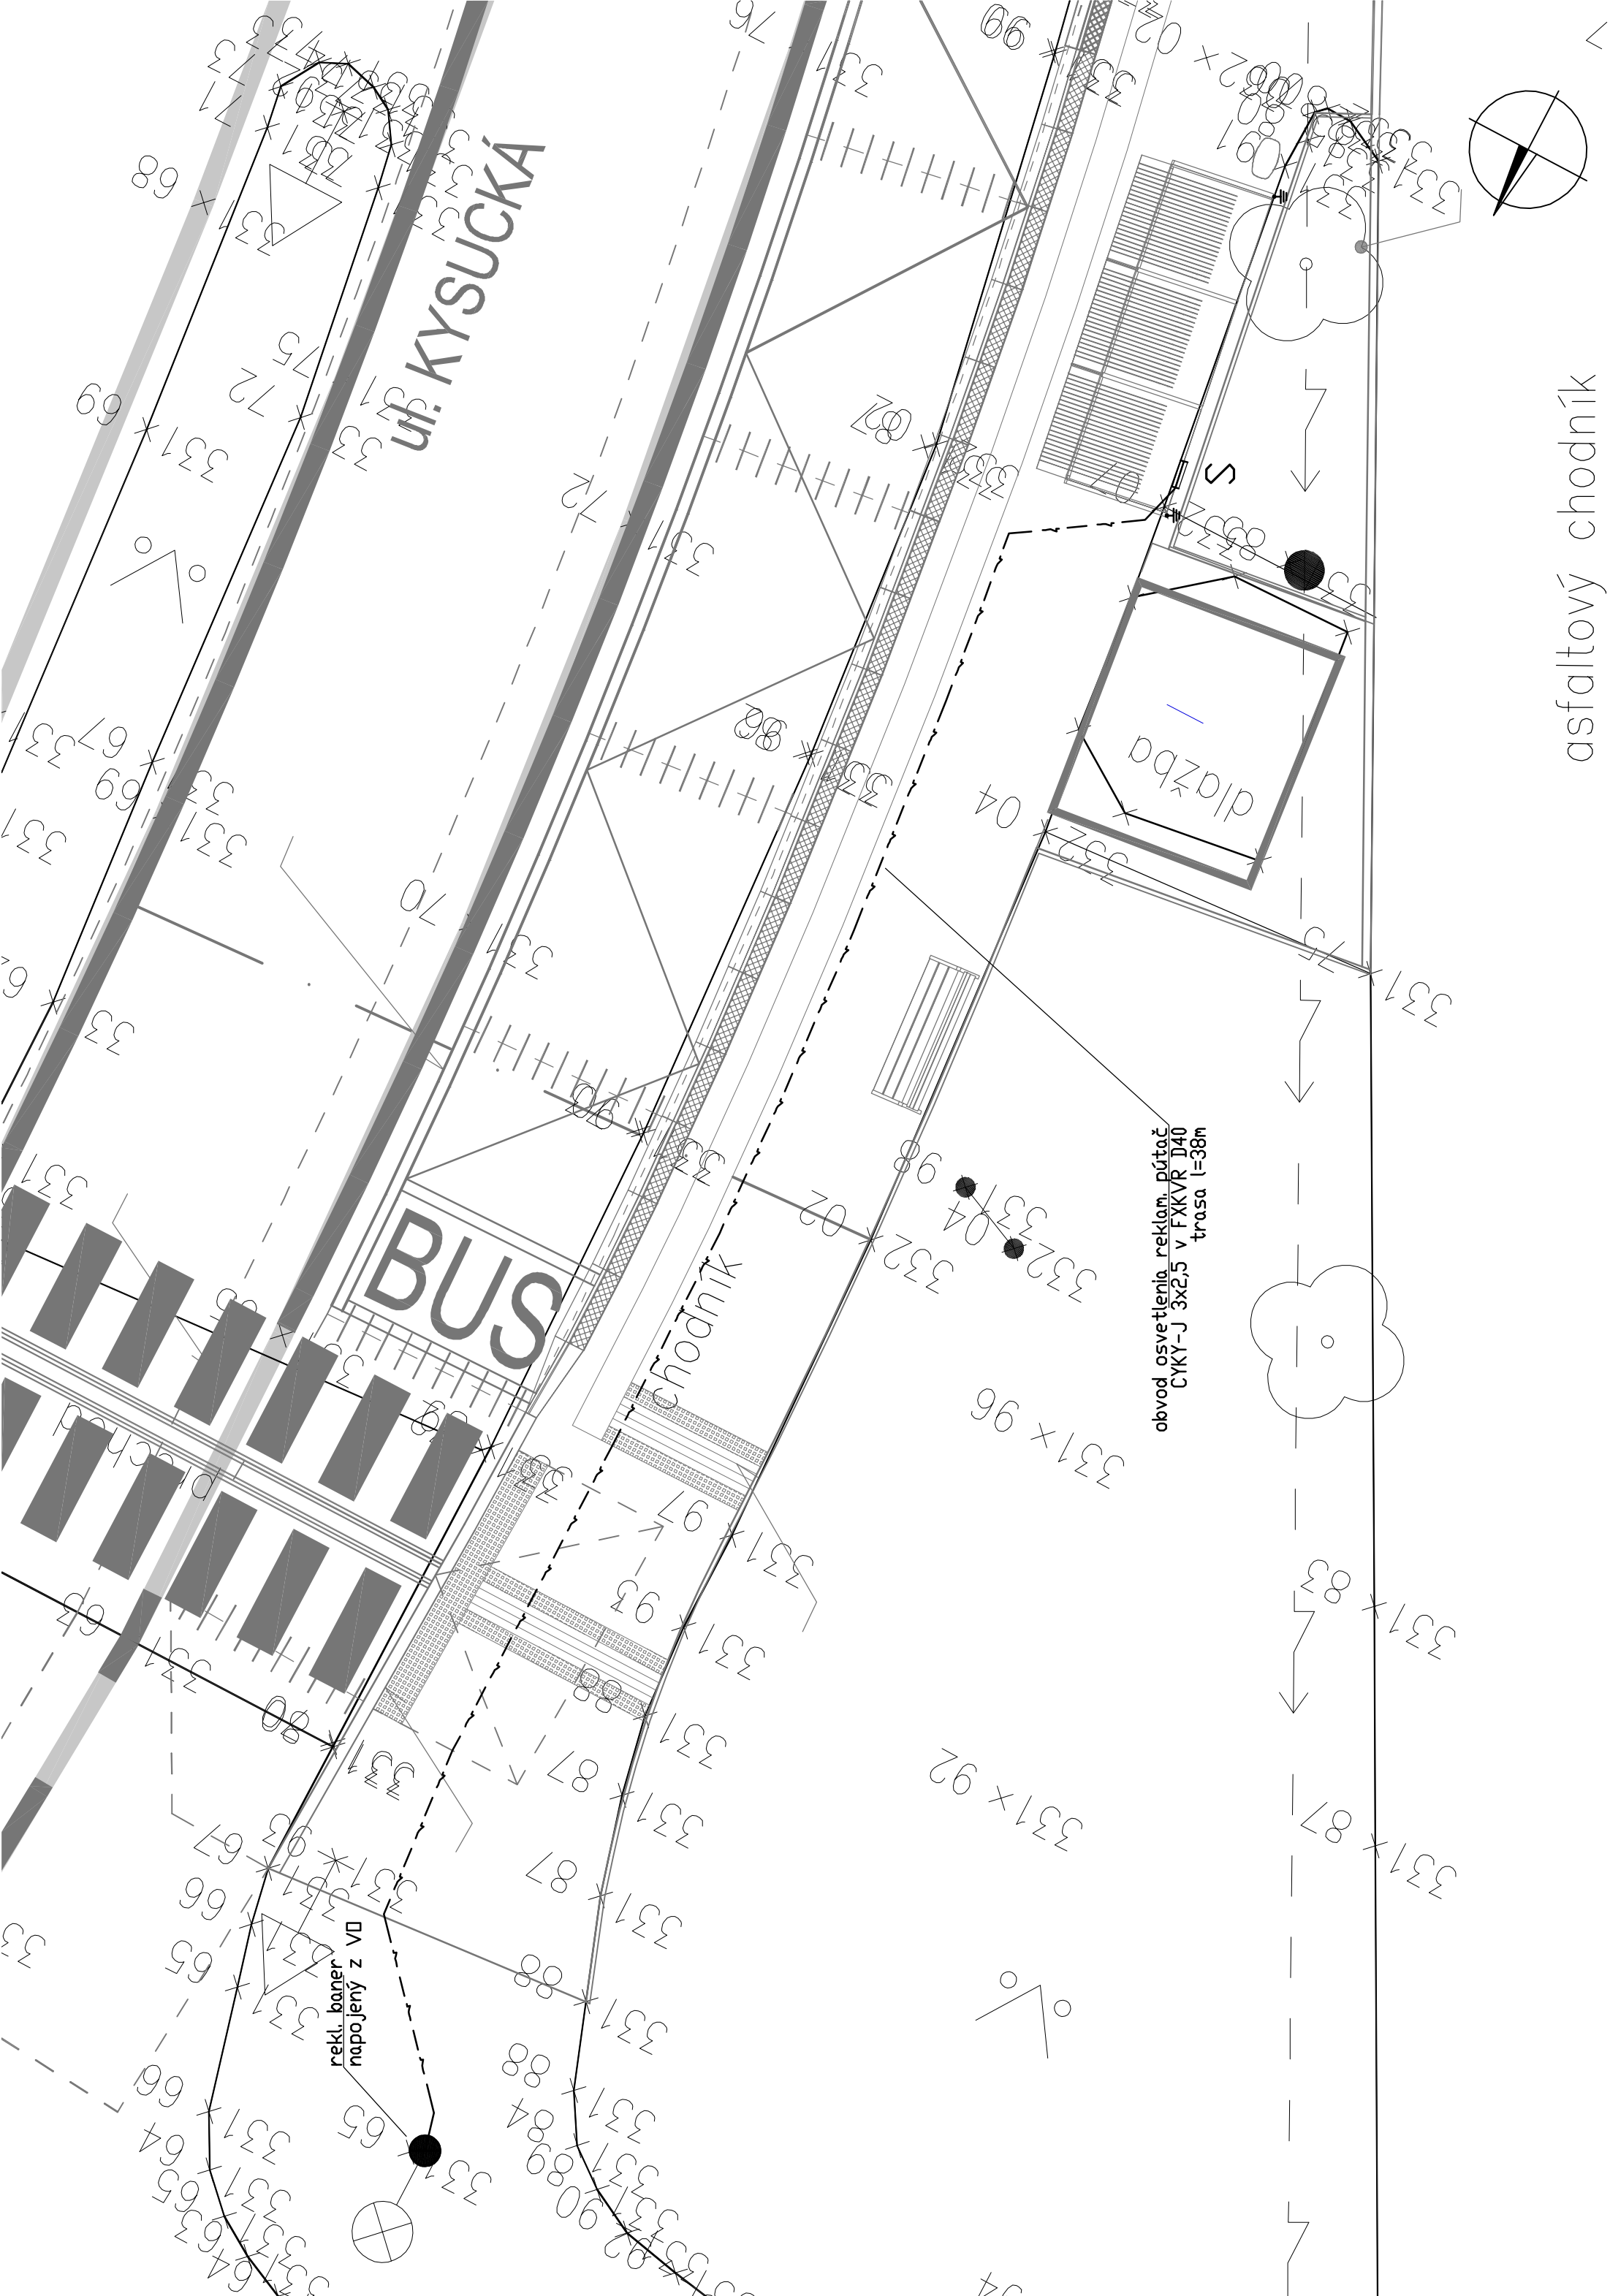

asfaltový chodník

|   |  |
|---|--|
| NÁZOV ZÁKAZKY:                          |  |
| REKONŠTRUKCIA ZASTÁVOK MHD - III. ETAPA |  |
| OBJEDNÁVATEL:                           |  |
| MESTO ŽILINA                            |  |
| NÁMESTIE OBETI KOMUNIZMU 1              |  |
| 011 31 ŽILINA                           |  |
| ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE:                |  |
| FIDOP s.r.o.                            |  |
| JANOŠIKOVA 21                           |  |
| 010 01 ŽILINA                           |  |

| ZMENA VÝKRESU: | Č. ZMENY | PREDMET ZMENY | ZMENU USKUTOČNIL | PODPRIS | DATUM ZMENY |
|----------------|----------|---------------|------------------|---------|-------------|
|                | 1        |               |                  |         |             |
|                | 2        |               |                  |         |             |
|                | 3        |               |                  |         |             |

D 410

SURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝSKOVÝ SYSTÉM: B.p.x.

|   |   |    |
|---|---|----|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT                           | ING. PETER CHOBOT                                       |    |
| VYPRACOVAL                                      | ING. PETER CHOBOT                                       |    |
| KONTROLOVAL                                     | ING. PETER CHOBOT                                       |    |
| KÚ, OBEC/MESTO, OKRES                           | K. Ú. ŽILINA, MESTO ŽILINA, OKRES ŽILINA                |    |
| OBJEDNÁVATEĽ, INVESTOR                          | MESTO ŽILINA, NÁMESTIE OBETI KOMUNIZMU 1, 011 31 ŽILINA |    |
| NÁZOV AKCIE:                                    |   |    |
| REKONŠTRUKCIA ZASTÁVOK MHD - III. ETAPA         |   |    |
| NÁZOV OBJEKTU: KYSUCKÁ (SMER CENTRUM) - ELEKTRO |   |    |
| NÁZOV VÝKRESU:                                  |   |    |
| SITUÁCIA  |   |    |
| DATUM   | 01/2020   |    |
| FORMÁT  | 4xA4  |    |
| MIERKA  | 1:100   |    |
| STUPEN  | DSP/DRS   |    |
| ZÁK. ČÍSLO                                      | 190055  |    |
| Č. SUPRÁVY                                      | Č. VÝKRESU  | 02 |